

事 務 連 絡
平成23年2月9日

各都道府県消防主管部（課） 殿

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課

消防庁国民保護・防災部防災課

スタンドパイプの不具合に係る情報提供について

上記のことについて、下記のとおりスタンドパイプの下部（以下「シメ輪」という。）が破損する事案が発生しましたので、情報提供します。

つきましては、貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、情報提供するとともに、各消防本部及び消防団が保有しているスタンドパイプの点検を実施するよう御連絡いただきますようお願いいたします。

記

1 不具合発生品

- | | |
|------------|------------|
| (1) 製造メーカー | ヨネ株式会社 |
| (2) 型式 | PS-65・1000 |
| (3) その他 | 平成20年2月納入 |

2 事故の概要

消防本部において訓練中、スタンドパイプ及び吸管を活用して吸水していたところ、シメ輪が破損したため、スタンドパイプが消火栓から外れ、吸管が接続されたまま、2m程度飛んだもの。（別紙1のとおり）

3 原因

製造メーカーにて調査中

4 点検方法

別紙2に記載されている点検を実施し、亀裂等が発見された場合は、製造メーカーに連絡してください。

事務担当

消防庁 消防・救急課 警防係

大森係長 堀田事務官

〒100-8927 東京都千代田区霞が関 2-1-2

電話 03-5253-7522 (直通)

FAX 03-5253-7532

E-mail keibou@ml.soumu.go.jp

別紙1

破損したスタンドパイプの状況



シメ輪



点 検 手 順 書

1. 品 名
スタンドパイプ
2. 内 容
スタンドパイプのシメ輪部の亀裂や破損がないかご確認願います。
3. 点検方法
 - ①. 保護バンドを外す。写真 1
 - ②. ウェスにてシメ輪の汚れをふき取る。
 - ③. シメ輪に亀裂や破損が無いか確認する。

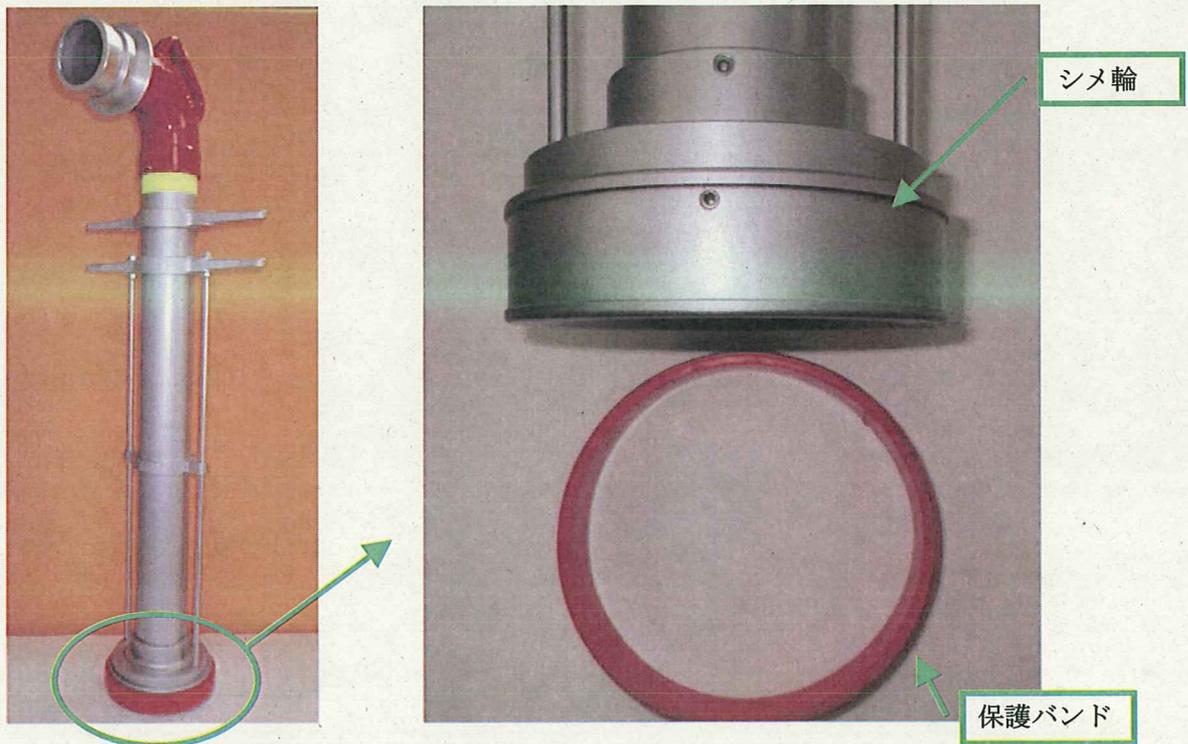


写真 1

※ 亀裂や破損があれば使用せず弊社までご連絡下さい。

ヨネ株式会社	京都本社	TEL : 075-821-1185	FAX : 075-801-2263
	東京支店	TEL : 03-3634-6611	FAX : 03-3632-0246