

「安全センターの最近の取り組み」

- I. Webサイト「消防交流広場」の今後について
- II. 経年劣化等に対応した点検方法等の検討
- III. 認定・性能評定・防火水槽・評価等の認証業務
- IV. 各種講習業務
- V. 消防防災研究助成金交付事業

一般財団法人 日本消防設備安全センター
専務理事 木原 正則




Webサイト

消防交流広場とは？



www.fesc119.net

消防関係の業務に携わる方々に対し、安全センターから有益な**情報を提供**するとともに、消防に係る**情報の共有や意見交換**が行われることを目的とした**会員制Webサイト**です。

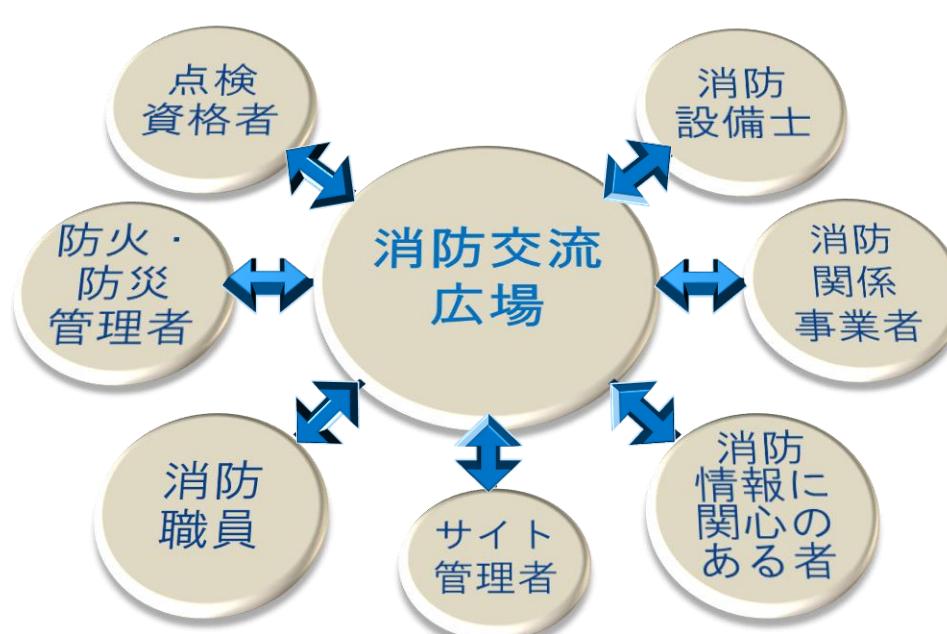

官と民を繋ぐ架け橋



消防交流広場のイメージは？

トップページでは、各コンテンツをアイコンで表示し、最新のスレッドやニュース等を掲示しています。

トップページ（パソコンの画面）

トップページ（スマートフォンの画面）

各キャリアに対応

※ 画面の横幅に合わせ
伸縮します。

「交流掲示板」

ハンドルネームで、消防に関する意見や情報を投稿し交流するもの



スプリンクラー、樹脂製消火器、時事的な話題等消防に関する様々な情報を交換するためのツールとして利用できます。

交流掲示板

メッセージ・意見を投稿する

ご利用にあたってよくある質問

ご利用ガイド

カテゴリー一覧

全てを見る

防火管理者

消防設備士

消防機関向け

皆さん

カテゴリー一覧

消防法改正

投稿者: 本助真 | 投稿日時: 2018/04/08 22:10:57

3件 2件

いいね! コメントする

最近違反物件の改修でてんてこ舞いで情報収集難かになっていたのですが3月28日交付で糸魚川火災に伴う消火器の設置基準の改正が入ったようですね。
施行が平成31年10月1日になるそうですが、まだ熟読していないので詳細は判りません。現状の消防法改正で、器具があるものに関しては150m未満でも消火器の設置が必要になると書く事の様ですが、又今回の改正する防火対象物だけなのか、それ以外もなのは判りませんが、小規模店舗に関してスマホアプリでの点検報告書の試行版が公開されている様です。
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html

業者が点検を行うには往復の時間や書類作成等もありどうしても最低限の金額はかかる事から、今後こう言った提案もありなのかなとは思います。
他設備のない共同住宅も可能にして欲しい所ではありますけど、正直消火器数本の物件は点検時間が10分程度なのである程度は金額を上げなければならなく頭を抱えてしまう事があります。

内容は白系充電池に関しては負荷遮断の部分が一定の様、整備を行えば負荷遮断が免除される内容の点検制度の検討会からの改正ですね。

特定小規模は感知器及び中继器の中继器が追加されたところでしょうか。
日本内燃力充電設備協会の講習ですと個々で整備方法が異なる事もあるのでしょうかが具体的な整備まりないので、その辺のフォローアップの講習があれば受けたいものです。
自動車整備について勉強すればある程度は判るだろうと言うのはあるのですが流石に専門が専門家の方が多い気がします。

コメントする | 引用してコメントする | 不適切な発言として報告

様にも思いますが新しい消火設備の形として登場するかもですね。
ただ消火器と言うよりも、大出力の電源が確保しやすい消火設備、ガス系や瓦と代々と言つた方がありえるのかなと言う気は個人的にはします。

「消防関連Q&A」

投稿例

消防用設備等に関する疑問を解決するツールとして利用します。

⇒用途変更の特例に関する質問が「TRIBE11」さんから投稿されました。



スプリンクラー設備について

質問者 : TRIBE11 | 質問日時 : 2017/03/22 18:28:04

Q

令別表第一16項イの防火対象物（平屋建、延べ3300m²、用途:2項口900m²、4項1200m²、3項口1000m²、15項200m²、耐火建築物）が建築予定で、スプリンクラー設備が、消防法施行令第12条第1項第10号（令別表第一16項イ掲げる防火対象物で特定部分の床面積の合計が3000m²のものの階のうち、当該部分が存する階）の規定で設置義務になると思いますが屋内消火栓設備は設置義務となりません。

こうした時、消防法施行規則第13条第3項のヘッド免除部分にヘッドを設けなかった場合、法的に屋内消火栓や補助散水栓でヘッド免除部分を警戒しなくていいのでしょうか？

ご教授よろしくお願いします。

併せて関係通知とかがありましたら教えていただけると幸いです。

Q. 交流掲示板との違いは？

A. 回答期限を設けたり、質問投稿者がベストアンサーを選ぶことができます。

この質問に対して…?

「消防関連Q&A」

投稿例

「ガチンコ火の用心広報隊」さんの回答は…!?



回答者：ガチンコ火の用心広報隊

A

屋内消火栓の設置義務がなければ、ヘッド免除部分はそのままで問題ありません。通知でいえば、昭和52年1月27日消防予第12号などが参考になると思います。

蛇足かもしれません、ご質問のような防火対象物の場合、私の所属消防本部もそうですが、条例で屋内消火栓が設置義務となる場合が多いのではないでしょうか。

質問者(TRIBE11さん)より **御礼のコメントがありました。**

ガチンコ火の用心広報隊さま

回答ありがとうございます。

水道連結スプリンクラー設備が設置されている場合、私の所属消防本部では消防法施行規則第13条第3項9号の2号でヘッド免除の部分は、屋内消火栓の設置義務がないので屋内消火栓設備等で警戒されていませんが、質問のような場合でも消防法施行規則第13条第3項でヘッド免除の部分は、屋内消火栓設備の設置義務がなければ屋内消火栓設備等で警戒する必要は法的ないですね。法の盲点みたいな気がします。

それを補うために条例で屋内消火栓が設置義務となっている自治体があるんですね。私の所属消防本部では、条例で定められていないので他の自治体の条例を参考に指導していくたいと思います。

貴重な意見ありがとうございました。

通知を示した回答例がありましたが、この様な40年前の通知を検索してみると…

「通知・報告書等の閲覧」

通知(昭和38年～平成13年)を閲覧できます。

 消防庁予防課が発出した古い通知を検索し、閲覧できます。

Q&Aで紹介された昭和52年7月14日 消防予第12号通知を探してみると...!!

「昭和52年1月27日
スプリンクラー」で検索

 法令・通知
報告書

ご利用にあたってよくある質問

ご利用ガイド

カテゴリー観

法令・通知

消防庁報告書

その他

並べ替え
日付(新着順)
昭和52年1月27日 スプリント
検索

● 双方の既存建築物が地下連絡路で接続されている場合の別棟... 1977-01-27
消防予第12号昭和52年1月27日 各都道府県消防主管部長 殿 予防救急課長 双方の既存建築物が地下連絡路で接続されている場合の別棟としての取り扱いについて 問...

● 地下駅舎と建築物等が地下連絡路で接続されている場合の別... 1977-01-27
消防予第12号昭和52年1月27日 各都道府県消防主管部長 殿 予防救急課長 地下駅舎と建築物等が地下連絡路で接続されている場合の別棟としての取り扱いについて 問 「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付、消防安第26号) (以下「設置単位通達」という。) の運用について、地下駅舎と建築物等が地下連絡路(コンコースを含む。)を介して接続されている場合で、次の(1)又は(2)に適合するものについては別棟として取り扱つてよいか。(1)...

● 百貨店の衣料品売場は易燃性可燃物を収納する部分に該当するか 1977-01-27
消防予第12号昭和52年1月27日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁予防救急課長 百貨店の衣料品売場は易燃性可燃物を収納する部分に該当するか 問 百貨店における衣料品売場で、化粧の衣類をハンガー等に吊り下げ表示している場合、又、寝具売場にウレタンフォームのマットレス等が展示されている場合、易燃性可燃物を収納する部分に該当するか。答 昭和50年6月16日付消防安第65号「消防法の一部を改正する法律等に関する疑義応答について」(消防庁安全救急課長通達)中、4、スプリンクラー設備関係問1の回答を参照されたい。

● スプリンクラーヘッドの設置が免除されている場合の適合基... 1977-01-27
消防予第12号昭和52年1月27日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁予防救急課長 スプリンクラーヘッドの設置が免除されている場合の適合基準について 問 規則第13条第2項第1号で、避難階段部分ではヘッドの設置が免除されているが、いつの時点の基準法に適合していればいいか。従前の基準法に適合しておればよいか。答...

● スプリンクラーヘッドの設置が免除された部分に屋内消火栓... 1977-01-27
消防予第12号昭和52年1月27日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁予防救急課長 スプリンクラーヘッドの設置が免除された部分に屋内消火栓設備の設置の可否について 問...

通知が見つかりました。

「月刊フェスク・様式DLコンテンツ」

PDF化された過去の月刊フェスクを閲覧ができます。

- ① 月刊フェスクの主な記事が閲覧できます。
- ② 点検結果報告書、点検票等の法令様式がダウンロードできます。
- ③ 消防法の普及啓発に用いるリーフレット等がダウンロードできます。



① フェスク

4.防火対象物点検・防災管理点検・表示マーク		
区分	種類	ファイル名
防火点検	様式1	防火対象物点検結果報告書
防火点検	様式2の1~5	防火対象物点検票（その1~5）
防火点検	様式2の6~8	防火対象物点検票（その6~8）
防災管理点検	様式1	防災管理点検結果報告書
防災管理点検	様式2（その1~3）	防災管理点検票
表示マーク	様式1	表示マーク交付(更新)申請書
表示マーク	様式4	表示マーク交付申請書
表示マーク	様式5	表示マーク交付申請書

※「様式2の6~8」は、消防庁がひな型として作成したものであり、各消防本部により異なる場合があります。

ホテル・旅館等に対する「表示制度」

ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。消防法のほか、重要な建築基準令に関する基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」が開始されます。（平成26年4月1日から実施・適用）

3年経過して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(含)」(有効期限3年)が交付されます。



② 様式

リーフレットなどのダウンロード



③ リーフレット

月刊フェスク
毎月第5営業日までに最新号を掲載

「広場からのお知らせ」

消防庁や消防用設備の時事的な情報が閲覧できます。



最新情報の発信（消防のうごき・消防用設備のうごき）

消防庁が開催する検討会・WG等の情報を発信するもの

第1回 外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導のあり方に関する検討部会 概要
事務局：消防庁予防課

第1回 超大規模防火対象物における自衛消防活動のあり方検討部会 概要
事務局：消防庁予防課

2018年07月09日

「屋外警報装置等の技術基準検討会(第1回)」概要

平成30年7月9日に「[「第1回 屋外警報装置等の技術基準検討会\(第1回\)」概要](#)」が開催され、屋外警報装置等の技術基準検討会(第1回)が開催されました。

1.検討部会の目的

住宅等における火災に知らせる屋外警報装置等の技術基準検討を行う。

2.検討部会の構成（敬称略）

座長 桐本 哲郎
座長代理 松原 美之

小野 隆
森田 淳
青木 良二

上田 駿
鈴木 和男
西上 佳典

加島 俊輔
湯野 正基
飯田 康行

大竹 晃行
塙谷 雅彦

ニュース一覧

消防のうごき

[「第1回 屋外警報装置等の技術基準検討会」の傍聴について](#)

検討会

[「第1回 超大規模防火対象物における自衛消防活動のあり方に関する検討会」の傍聴について\(2018/06/20\)](#)

[「第5回 消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討会」の傍聴について\(2018/2/8\)](#)

[ハロン消火剤と予防行政に関する研修会2017 \(2018/02/09\)](#)

[「最近における予防行政の動向について」消防庁予防課 講演資料について\(2017/11/02\)](#)

[「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討会」の傍聴について\(2017/9/28\)](#)

田村 裕之（消防大学校消防研究センター大規模火災研究室長）

3.本検討部会での検討項目

(1) 屋外に有効に警報を伝えるための方策の検討

・東日本大震災の時に、空港従業員が避難誘導を行おうとした結果と一緒に避難してしまうなど、危機管理意識の低さを認識したため、その反省をもとにハンドブックを作製した。

・ハンドブック形式にしたのは、一枚紙の資料ではすぐに失くしたり捨てられてしまったりするため、ハンドブックにすれば何らかの形で必ず日につくだろうという狙い。

「広場からのお知らせ」

消防庁や消防用設備の時事的な情報を掲載



その他

講演会やセミナーなどに使用した配布資料を掲載

IP電話回線に対応した火災通報装置製品について


IP電話回線に対応可能な火災通報装置のうち、登録認定機関による認定 従来の認定マークのほか、下記のように改正生産適合マークが表示



点検報告の有資格者により点検を行う範囲について

点検有資格者でなくても点検可能と想定される消防用設備等について
(特定小規模施設用自動火災報知設備(無線方式))

(設置基準)
特定小規模施設(2階上、5階以下等の用途が存する防火対象物で延べ面積300m²未満のもの等)のうち、以下の部分に設置する。
・建築基準法第2条第4号に規定する居室及び床面積が2



最近の消防行政の動向について

平成 29 年 11 月

総務省消防庁 予防課 設備専門官
塩谷 壮史

最近の予防行政の動向 (消防用設備等に係る技術基準について)

総務省消防庁 予防課 設備係

配布資料

民泊サービスにおける規制改革の概要II(規制改革実施計画:H28.6.2実施決定)

仲介事業者

- 登録制とし、一定の事項を義務化
- 届出がない民泊、年間提供日数上乗など一定の要件を超えた民泊を取り扱うことは禁止。
- 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とともに、不正行為への罰則を設ける。

民泊施設管理者

- 登録制とし、一定の事項を義務化
- 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とともに、不正行為への罰則を設ける。



お問い合わせ窓口

一般財団法人日本消防設備安全センター
企画研究部 松田・松崎
E-mail kikaku119@fesc.or.jp
電話 03-3501-7910

消防交流広場の無料化＆リニューアル

年会費

有料会員

年会費：3,000円(税別)

団体会員

ご入会人数	年会費(税別)
1～9人の場合	3,000円×人数
10～19人の場合	2,900円×人数
20～29人の場合	2,800円×人数
30人を超える場合	2,700円×人数

※ 入会または更新時における1回の申込時の人数に応じ
料金を設定


年会費無料

無料会員



コンテンツの
一部を利用可能

- 無料会員の閲覧エリア
- 利用可能なコンテンツ
 - ◇ 様式・リーフレットDL
 - ◇ 検討会報告書
 - ◇ 事例研究・アンケート
- 一覧のみ閲覧可能なコンテンツ
 - ◆ 交流掲示板・Q&A
 - ◆ 月刊フェスク etc.

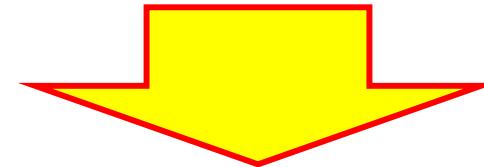


2020年4月より完全無料化
会員登録のみですべてのコンテンツが利用できるようになります

※既に消防交流広場に会員登録をされている方は、引き続きそのまま会員となれます。

消防交流広場の無料化＆リニューアル

リニューアルポイント①:SNSとの連携強化

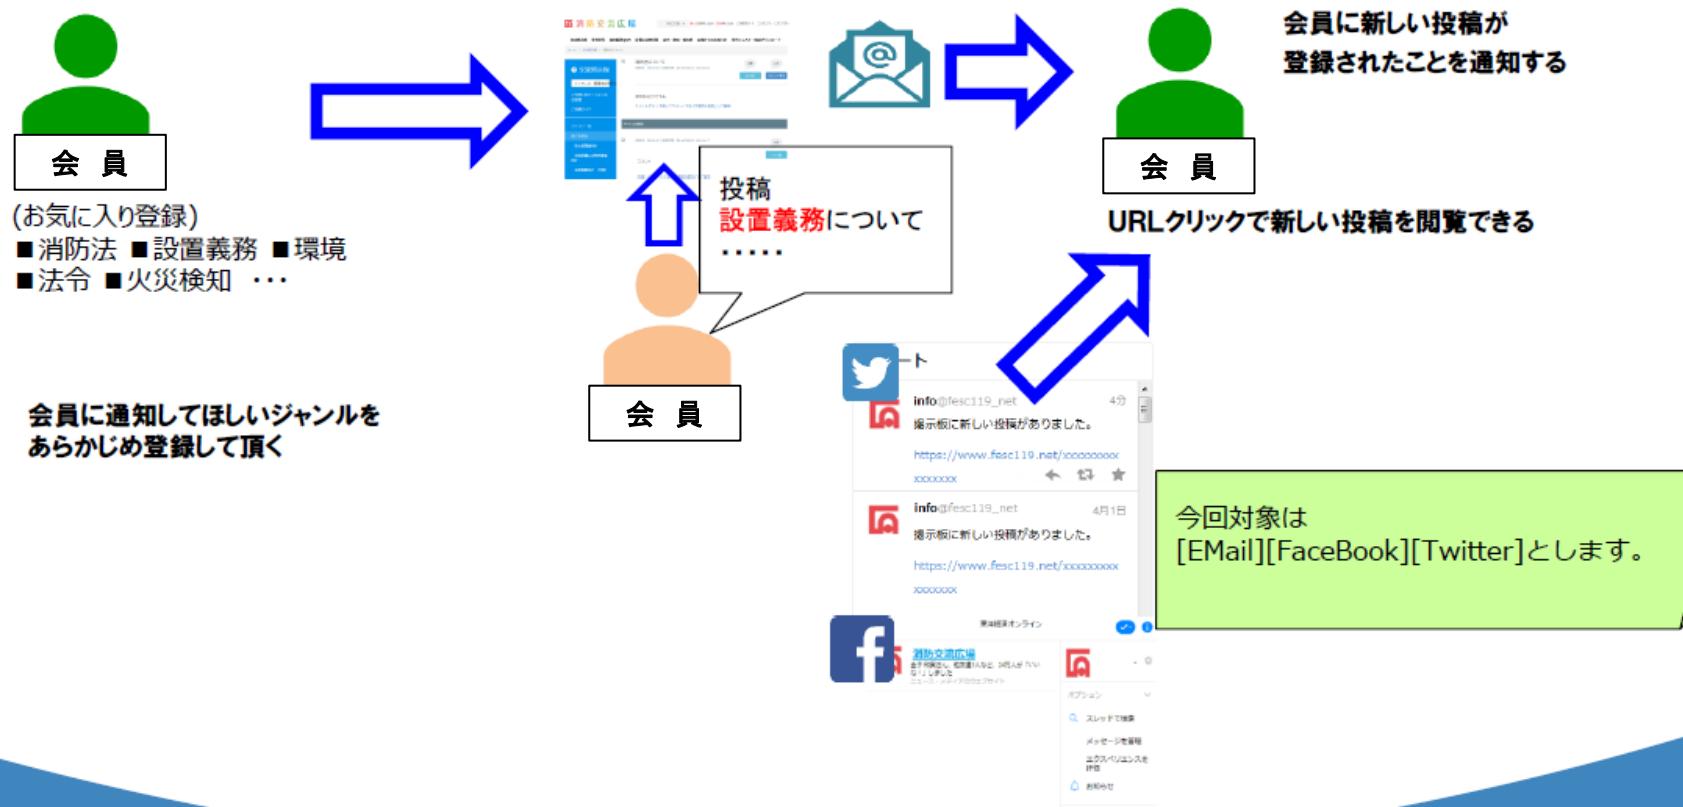

消防交流広場の無料化＆リニューアル

リニューアルポイント②: 閲覧・検索機能の強化



- 交流掲示板
- 事例研究
- 消防関連Q&A
- 設備士試験対策
- 団体のお客様
- 月刊フェスク
様式ダウンロード
- 法令・通知
報告書
- 広場からのお知らせ

- 自分のお気に入りジャンルのみ表示

ジャンル選択

<input type="checkbox"/> 消防法	<input type="checkbox"/> 集合住宅	<input type="checkbox"/> XXXXX
<input type="checkbox"/> 設置義務	<input type="checkbox"/> 戸建て	<input type="checkbox"/> YYYYY
<input type="checkbox"/> 法令	<input type="checkbox"/> 電気工事	<input type="checkbox"/> ZZZZZ

キーワード検索

A A A BBB CCC

自由に投稿・記事などを検索できる様にする

自分の選択したお気に入りジャンルから新着情報を一覧表示

全てのカテゴリーを新着順等で一覧表示させる

現行カテゴリーをサイドメニューに配置

カテゴリ△	最近の投稿 ▽	更新日時▼	回答数△
教えて？	▶消防法XXXXXについて	06/20 18:00	
教えて？	▶ベランダの避難扉について	06/20 13:30	0
法令	▶XXXXXXXXXに関する改訂について	06/18 17:45	
教えて？	▶地下に対する設置義務について	06/15 15:00	1
意見・発言	▶○○○○○について	06/11 11:00	
アンケート	▶XXXXXXXXXXXXXについて	06/10 14:00	

もっと見る

交流広場からのお知らせ

もっと見る

消防交流広場の無料化＆リニューアル

リニューアルポイント③: 法令データベースの検索性の向上

交流掲示板 事例研究 消防関連Q&A 設備士試験対策 法令・通知・報告書

ホーム / 法令・通知・報告書

法令・通知・報告書

法令・通知

報告書

カテゴリーを増やす

法令・通知 報告書

ご利用にあたってよくある質問

ご利用ガイド

カテゴリー

法令・通知

報告書

The screenshot shows the 'Law and Notice' editing interface. A red box highlights a new 'Genre registration' section within the rich text editor toolbar. Below it, a table is shown where users can add categories like 'Fire Prevention', 'Equipment Management', and 'Law'. An orange arrow points from the text 'カテゴリーを増やす' (Add category) in the sidebar to this section. Another orange arrow points from the text 'データにジャンルを登録できる様にする' (Allow data to be registered with genres) in the bottom right corner to the same section.

<input type="checkbox"/> 消防法	<input type="checkbox"/> 集合住宅	<input type="checkbox"/> XXXXX
<input type="checkbox"/> 設備基準	<input type="checkbox"/> 戸建て	<input type="checkbox"/> YYYYY
<input type="checkbox"/> 法令	<input type="checkbox"/> 電気工事	<input type="checkbox"/> ZZZZZ

より細かくカテゴリ分けをし、データを絞り込みやすくする。
また、ジャンルを追加して必要な情報を探しやすくする。

消防交流広場の無料化＆リニューアル

リニューアルポイント④：月刊フェスクの閲覧性の向上

※月刊フェスクの発行は電子書籍のみとなります



＜追加される機能（予定）＞

- ・スマートフォン、タブレット、PC等閲覧環境に応じた表示の最適化
 - ・キーワードによる記事検索
 - ・連載記事の一括表示....etc.

「会員登録の方法」

◎ Webサイト内で会員登録を行いますので、消防交流広場にアクセスしてください。

<https://www.fesc119.net/>

※既に会員登録されている方については、現行のアカウントがそのままご利用いただくことができ、無料化に伴う再登録等は不要です。

1. TOPページ(最上段)から入会手続きとなります。



「会員登録の方法」

2. 利用規約の確認です。

The screenshot shows the 'New Member Registration' page. On the left, there is a sidebar with navigation links: '利用規約への同意', 'お名前等の入力', 'ご入力内容の確認', '登録完了', and '本登録完了'. The main content area is titled '利用規約への同意 (無料会員登録の方もご確認の上、同意願います)' and contains two sections: '本サービスのご利用' and '第1条 (利用規約の適用)'. At the bottom, there are two buttons: '同意する' (highlighted with a red circle) and '同意しない'.

利用規約に同意される方は、
 「同意する」をクリック

3. メールアドレス等のプロフィールを入力し、確認ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'New Member Registration' page with the 'Profile Input' section highlighted. It includes fields for 'メールアドレス' (Email Address), 'メールアドレスを複数' (Enter multiple email addresses), '氏名' (Name), and '会員登録登録' (Registration). Below these fields, there is a note about URL filtering. At the bottom, there is a '確認する' button.

必須項目を入力後、下方にある
 「確認する」をクリック

※ パスワードは、大文字小文字も判別します。

※ 必須項目の入力に抜け漏れがあった場合、再入力を求めます。

※ 【登録するメールアドレスについて】
 入会時に、URL付きのメールを配信しますので、迷惑メールをブロックする受信設定をしている方は、システム(kikaku119@fesc.or.jp)からの配信メールを受信できるように設定して下さい。

「会員登録の方法」

4. 入力内容を確認して登録を確定させて下さい。

新規会員登録

ご入力内容の確認

ご入力内容をご確認ください。間違いなければ【登録する】をクリックしてください。
間違なところがある場合は【前ページに戻る】から戻って修正してください。

メールアドレス: xxxxxx@fesclive.jp

氏名: 渕井空港

誕生日 (ハンドル): ハンドル

生年月日: 1925/01/01

パスワード: *****

確認用語

前ページに戻る **登録する**

確認画面で、入力内容に間違いがないか
最終チェックをして下さい。
間違いがなければ**「登録する」**をクリック

※ メールアドレスの間違いや受信拒否設定がかかっているとこれから先の登録作業ができません。

※ パスワードの登録内容は、システム管理側では確認できません。
忘れた場合は、登録された生年月日を確認した上で新たなパスワードに変更できるようにしております。



5. 登録したメールアドレスに向け、システムから確認メールが配信されますので、届いたメールのURLをクリックし、本登録を行ってください。



メール内のURLをクリックすると会員への登録が完了します。

※ 配信されたメールに24時間以内にアクセスしないと登録は無効となります。


以上で、会員登録完了です。

※ 本登録完了のメールが配信されますのでご確認願います。



消防用設備等

II 経年劣化等に対応した点検方法等の検討

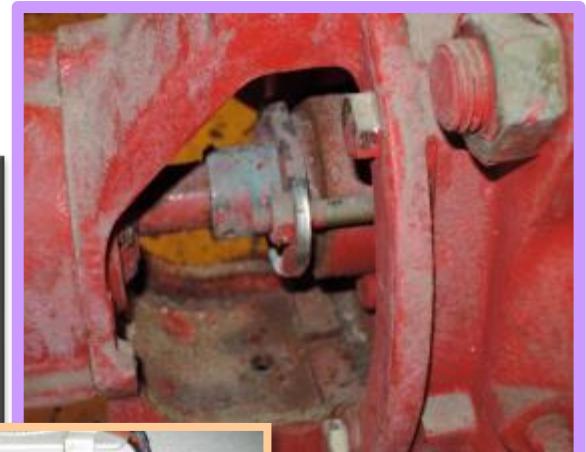




消防用設備等

経年劣化等に対応した点検方法等検討会の概要

検討会のイメージ図は

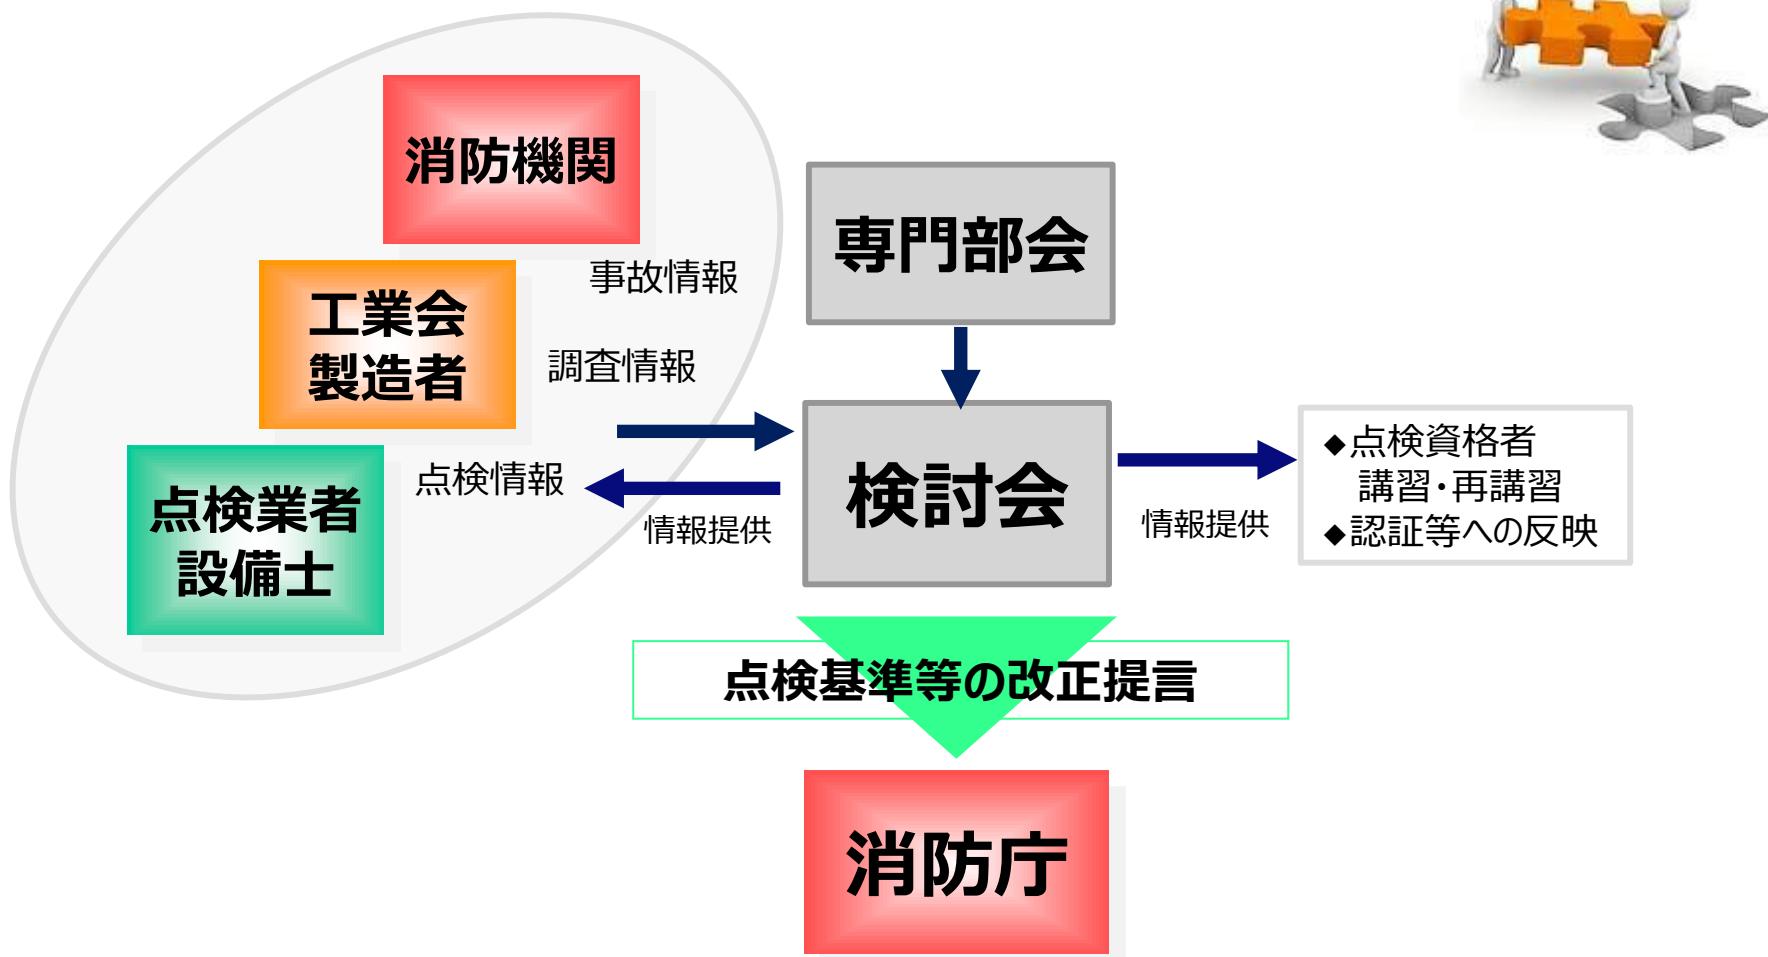



消防用設備等

経年劣化等検討会の検討結果（提言）

【事例 1】

事故発生日：平成22年9月

製品名等：移動式粉末消火設備の容器弁の不具合

事故発生都道府県：新潟県

検討内容：移動式粉末消火設備の加圧用ガス容器の容器弁が開放できないという事案が発生した。


点検基準には、容器弁の開放が容易にできることを確認する点検項目を導入することを提言した。

平成28年2月26日消防庁告示8号

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」を一部改正

平成28年3月31日消防予第104号予防課長通知

「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」





消防用設備等 経年劣化等検討会の検討結果（提言）

【事例2】

- 検討資料**：救助袋帆布（試料63体）の引張強さ試験データ
- 対象製品**：設置後一定期間経過している救助袋
- 検討内容**：避難器具の告示基準(昭和57年6月1日)施行前の救助袋について引張強さ試験を実施したところ、経年劣化により70%に強度不足が判明した。
 救助袋の利用者が降下中に本体布が破損する可能性が高いことなどに配慮した対応を提言した。

平成28年3月31日消防予第99号予防課長通知

「避難器具(救助袋)の点検及び報告の実施に係る留意事項について」

平成28年5月17日文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課課長事務連絡

「学校施設における避難器具(救助袋)の点検及び報告の実施に係る留意事項について（周知）」

救助袋の改修状況（一般社団法人 全国避難設備工業会より情報提供）				
	垂直式	斜行式	ハッチ式	合計
2016年	754	258	57	1,069
2017年	547	346	80	973
2018年	511	247	48	806




消防用設備等

経年劣化等検討会の検討結果（提言）

【事例3】

- 検討資料 : 誘導灯の各部品についての経年劣化調査データ
対象製品 : 旧型誘導灯(3:1)及び高輝度誘導灯(1:1)
検討内容 : 旧型誘導灯の表示面の変色・黄変などによる輝度劣化への確認・判定方法として色見本の導入。高輝度誘導灯の自動点検機能による点検の合理化。

一定期間経過した誘導灯は、内部部品・プリン基板の絶縁劣化を確認するため絶縁抵抗測定の導入。
これら点検基準の改正を提言した。



平成29年3月31日消防予第80号予防課長通知

「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」

- ・高輝度誘導灯の自動点検機能による点検の合理化。
- ・誘導灯の蓄電池について製造年から一定期間、非常電源の機能点検を緩和。




消防用設備等

経年劣化等検討会の検討結果（提言）

【事例4】

- 検討資料**：一般社団法人日本消火装置工業会は、泡消火設備の経年劣化対策としてサンプリング検査に着目し、これまでにメーカーにおいて検査されたデータを集計・分析した。
- 対象製品**：泡消火設備及び泡消火薬剤
- 検討内容**：泡消火薬剤の物性値から製造後10年を境として性能劣化することが確認された。
泡放射試験と同等の効果が認められるサンプリング検査を負担の大きい泡放射試験と選択できるようすべきとの意見を提言した。



本年度も化審法の改正予定を踏まえ検討中



消防用設備等

経年劣化等検討会の検討結果（提言）

【事例5】

検討資料：一般社団法人日本内燃力発電設備協会は、経年劣化調査事業の成果を基に、負荷運転に代わる新たな点検方法について情報提供された。

対象：自家発電設備の負荷運転

検討内容：分解整備等による新たな点検を行うことにより発電機能を維持できることがデータ等による分析から確認された。このことから負担の大きい負荷運転と新たな点検を選択できるようにすべきとの意見を提言した。

平成30年6月1日消防庁告示12号

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」を一部改正

平成30年6月1日消防予第372号予防課長通知

「消防用設備等の試験基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部改正する件の交付について」

平成30年6月1日消防予第373号予防課長通知

「消防用設備等の点検要領の一部改正について」



消防用設備等について、今後、予定される 経年劣化等に対応した点検方法等検討会

消防設備に関する専門部会について

- 日本消火装置工業会との連携
 - **泡消火設備**の経年劣化について、今年度検討会を開催予定
 - 加圧送水装置の経年劣化について **調査中**



etc.

お問い合わせ窓口


一般財団法人日本消防設備安全センター

企画研究部 松田・斎藤（守）

東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館7階

電話 03-3501-7910

III. 認定・性能評定・防火水槽・評価等の認証業務

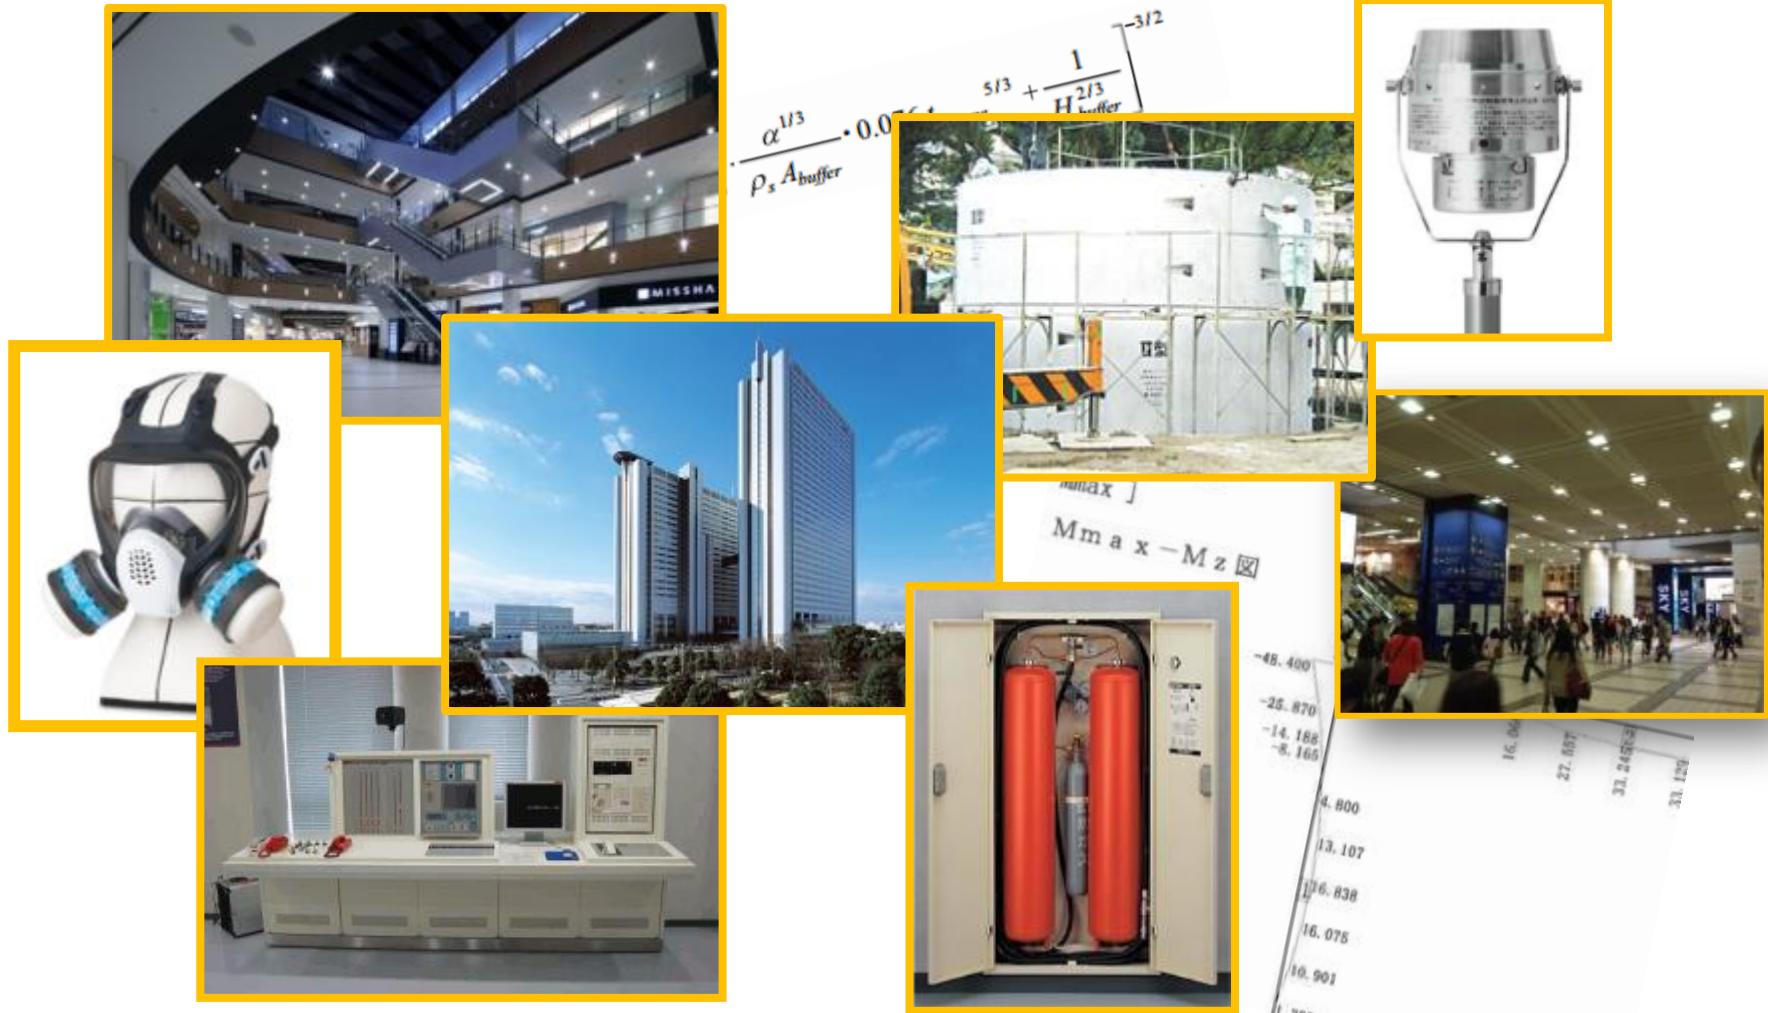

安全センターが行う認証業務について

安全センター技術部では、様々な消防防災製品やシステム等を認証しております。

本認証業務の(1)および(3)については、ISO/IEC17065への適合性について、オランダのRvAから認証されております。

(1) 登録認定

消防法施行規則31条の4の規定に基づく**登録認定機関**として、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定を行う。

消火設備(17品目)	警報設備(1品目)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋内消火栓及び連結送水管の放水口 ・ 合成樹脂製の管及び管継手 ・ 金属製管継手及びバルブ類 ・ ポンプを用いる加圧送水装置 ・ 圧力水槽方式の加圧送水装置 ・ 加圧送水装置の制御盤 ・ 不活性ガス消火設備等の噴射ヘッド ・ 不活性ガス消火設備等の音響警報装置 ・ 不活性ガス消火設備等の容器弁等 ・ 不活性ガス消火設備等の放出弁 ・ 不活性ガス消火設備等の選択弁 ・ 不活性ガス消火設備等の制御盤 ・ 移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール ・ 粉末消火設備の定圧作動装置 ・ 開放型散水ヘッド ・ パッケージ型消火設備 ・ パッケージ型自動消火設備(※平成28年より) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災通報装置
	避難設備(5品目)
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難はしご ・ 避難ロープ ・ すべり台 ・ 救助袋 ・ 中輝度蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識
総合操作盤	
お問い合わせ窓口 一般財団法人日本消防設備安全センター 技術部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館9階 電 話 03-3501-7913	

(2) 性能評定

学識経験者、消防機関及び関連工業会等で構成される「消防防災用設備機器性能評定委員会」において、[認定品目以外](#)の法令に技術基準に定めのない消防防災用設備機器・消防活動用資器材等の性能を評価する。

消火設備	消防活動用資器材
<ul style="list-style-type: none"> フォームヘッド 内燃機関を用いる加圧送水装置 不活性ガス消火設備の操作箱 住宅用自動消火装置 フード等用簡易自動消火装置 工作機械用自動消火装置 	<ul style="list-style-type: none"> シャッター等の水圧開放装置 圧縮空気泡放射システム
他	他
警報設備	防火材等
<ul style="list-style-type: none"> 緊急通報装置 非常通報装置 	<ul style="list-style-type: none"> 防火薬液 防火区画貫通配管等 排気ダクトに使用する断熱材
他	他
避難設備	試験装置
<ul style="list-style-type: none"> 火災避難用保護具等 避難用ろ過式呼吸保護具 	<ul style="list-style-type: none"> 消火設備用試験装置 警報設備用試験装置 避難設備用試験装置
他	他
可撓管継手	防火安全機器等
<ul style="list-style-type: none"> 危険物施設用可撓管継手 	<ul style="list-style-type: none"> 蓄光材等 非常開放面格子 出火防止装置
他	他

(3) 防火水槽

二次製品等防火水槽及び二次製品等耐震性貯水槽が[補助金交付要綱](#)等に定める規格に適合することを認証する。

二次製品等防火水槽等
<ul style="list-style-type: none"> 二次製品等防火水槽 FRP製二次製品防火水槽 二次製品等防火水槽地上設置型 二次製品等耐震性貯水槽 FRP製二次製品耐震性貯水槽 二次製品等耐震性貯水槽地上設置型

(3) 評価業務

① 特殊消防用設備等の性能評価

現行の消防法令で予想しない特殊な技術による消防防災システム、高度な消防防災システム等で、技術基準が定められていないものについて、消防法第17条の2に基づく「[登録検定機関](#)」として消防法第17条第3項に基づく総務大臣認定に係わる特殊消防用設備等の性能評価を行う。

⇒ 評価事例: 大空間自然排煙設備、NFシステム、複数の総合操作盤を用いた設備 他

② 防災設備システム評価

専門家により構成された「消防設備システム評価委員会」において、消防法第17条第3項に定める特殊消防用設備等として総務大臣認定を受けるものを除き、防火対象物に設置する消防設備システムについて、消防法令により義務づけられている[消防用設備等の基準による場合との同等性の判定](#)及び「[総合消防防災システムガイドライン](#)」への適合性評価を行う。


⇒ 評価事例: 緩衝帯を有する接続部、消火システムNN100-2M 他

③ ガス系消火設備等評価

消防法令に基づいて義務づけられる消火設備の代替設備として設置されるガス系消火設備又は消防法令の適用を超えて設置されるガス系消火設備等について、[消防法令に規定する基準による場合と同等の消火性能を有し、安全性が担保されていることの判定](#)を行う。

その他**推奨業務**について

企画研究部では、様々な消防防災製品等を推奨しております。

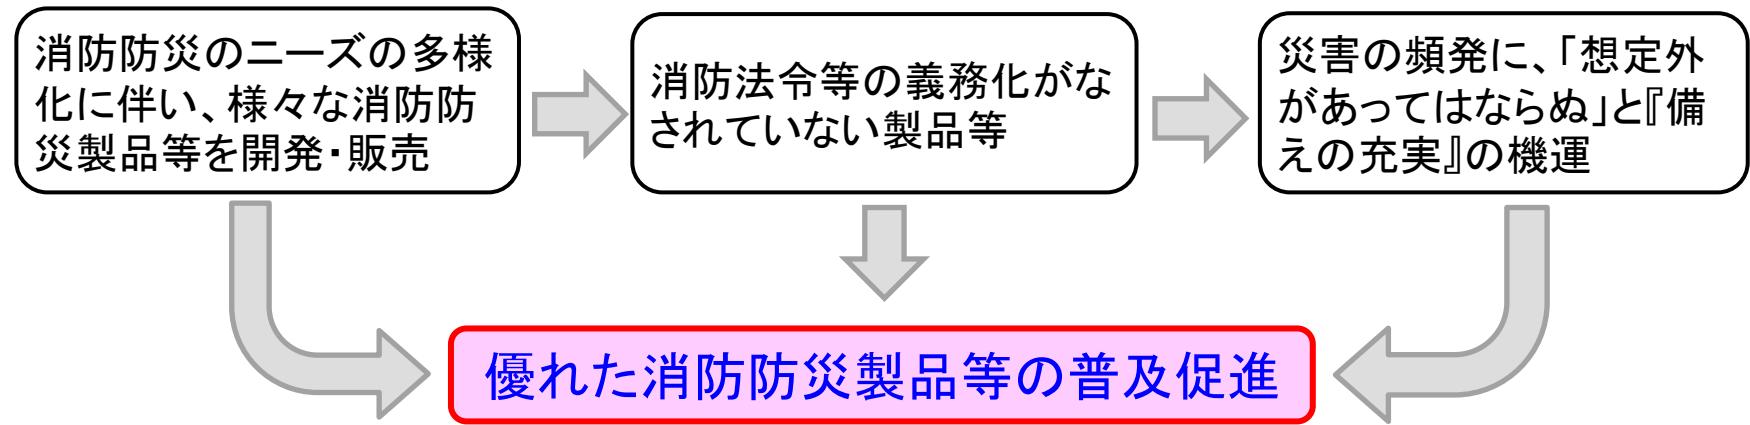

- 消防防災分野において有効に活用できることが見込まれるもので、新たに考案され、若しくは改良開発されたもの、当該分野においての利便性、効率性又は安全性の向上に寄与するものであること等の一定の要件が満たされている製品及び高度な情報通信技術を用いたシステムの推奨を行う制度
- 2019(平成31)年4月現在、24製品等を推奨



消防防災製品等推奨マーク

安全センターのホームページ、月刊フェスクにより全国の消防機関等に情報提供

優れた消防防災製品等の普及促進

推奨製品(一部抜粋)

戸建住宅等に消火・抑制を目的とした
住宅用スプリンクラー設備(乾式)3社3型式



ガス系消火設備の防護区画の出入口に設置される
放出表示灯



内閣府ガイドラインに基づく感震ブレーカー(簡易タイプ)
7社7型式



IV.各種講習業務

可搬消防ポンプ等整備資格者
講習の手引
(新しく資格を取得される方用)

防災管理点検資格者
講習の手引
(新しく資格を取得される方用)


第1種・第2種
消防設備点検資格者
講習の手引
(新しく資格を取得される方用)

自衛消防業務新規講習
講習の手引
(新しく資格を取得される方用)

防火対象物点検資格者
講習の手引
(新しく資格を取得される方用)

消防庁登録講習機関
一般財団法人日本消防設備安全センター

一般財団

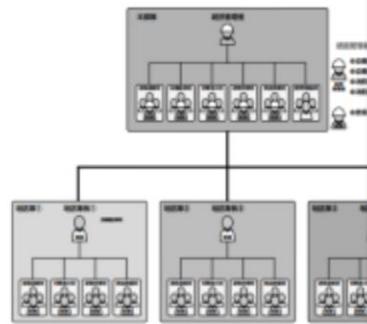

認定登録講習機関
一般財団法人日本消防設備安全センター

認定登録講習機関
一般財団法人日本消防設備安全センター

認定登録講習機関
一般財団法人日本消防設備安全センター

安全センターが行う講習業務について

安全センター業務部では、消防防災関係資格者への講習をしております。

講習業務

消防設備点検資格者講習 (新規・再)

昭和49年6月、消防法が一部改正され、防火対象物における消防用設備等の点検報告制度が創設され、一定の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検については、専門的な技術と知識を持った消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることとされた。
安全センターでは、総務大臣の登録講習機関として、第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)及び特種(特殊消防用設備等)の消防設備点検資格者講習を、昭和50年11月以降、全国各地で実施している。

防火対象物点検資格者 (新規・再)

平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づく防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなった。
安全センターでは、総務大臣の登録講習機関として、平成15年1月以降、全国各地で講習を実施している。

防災管理点検資格者 (新規・再)

平成19年6月に消防法の一部改正が行われ、一定の防火対象物については、消防計画その他防災管理上必要な業務に関する事項を定期的に防災管理点検資格者が点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなった。
安全センターでは、総務大臣の登録講習機関として、平成21年4月以降、全国各地で講習を実施している。

自衛消防業務講習 (新規・再)

平成19年6月に消防法の一部が改正され、多数の者が利用する一定規模以上の防火対象物については、自衛消防組織を設置し、大規模地震に対する災害対応力の強化を図ることとされ、自衛消防業務講習制度が創設された。
安全センターでは、総務大臣の登録講習機関として、平成21年3月以降、全国各地で講習を実施している。

可搬消防ポンプ等整備資格者 (新規・特例・再)

可搬消防ポンプ、非常動力装置及び加圧送水装置等は、消防団、自主防災組織、防火対象物、危険物施設等において、初期消火のための重要な消防用設備等として設けられている。
安全センターでは、平成5年11月以降、当該ポンプ等の点検・整備について必要な知識及び技能を有する者を養成するための講習を自主的に行ってている。

講習業務に関する動きについて

- ① 安全センター業務部では、「**自衛消防業務再講習研究会**」の検討結果を踏まえ自衛消防業務再講習時に行う総合訓練の見直しを行いました。
- 具体的には、講習用機材(タブレット端末)を利用して360度の映像を確認し、自分の言葉で本部へ報告することや、災害情報のトリアージ・外国人対応なども取り入れた講習を令和元年度より実施しております。
- ② 消防用設備点検資格者講習等の各種講習は、消費税率改定に伴い、受講日を基準として受講料が変更されます。



お問い合わせ窓口

一般財団法人日本消防設備安全センター
業務部 講習課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-16
日本消防会館7階
電話 03-3501-7912

V. 消防防災研究助成金交付事業



消火器
Fire extinguisher



火災報知機
automatic fire alarm system

消防防災研究助成金交付事業

■ 競争的研究等助成

応募されたテーマの中から、審査委員による技術的な観点を中心とした評価に基づいて決定する。

■ 助成金事業の対象

テーマ設定型

- ・住宅又は小規模社会福祉施設の防火に寄与する消防防災用設備等の機器に関するもの
- ・消防用設備等に係る点検の効率化等に資する技術に関するもの

テーマ自由型

消防防災用設備等の分野において有効活用できる機器で実用化できるもの

■ 助成金の額

令和元年度の助成額は次表の範囲以内とする。

テーマ設定型	900万円
テーマ自由型	600万円

消防防災研究助成金交付事業

■ 応募から交付まで

応募要領の公表



応募



審査委員会



交付決定



研究報告

- … ホームページ・消防交流広場・月刊フェスクに公表(10月号)
- … 申請書類を提出(10月～12月頃)
- … 書類審査及びプレゼンテーション(4月頃)
- … 決定及び助成額の通知、助成金振込(3～4月頃)
- … 報告書の提出(年度末)

消防防災研究助成金交付事業

■ 令和元年度の交付事業

【テーマ自由型】

一般社団法人
日本放水器具工業会

屋外消火栓の機能向上のための研究



一般社団法人
全国消防機器販売業協会

「屋外消火栓用移動式化学消火ユニット」の研究開発



■ 平成30年度の交付事業



高齢者にも使いやすい
住宅向け「避難はしご」の開発



救助袋等の帆布点検に使用する
引張試験機の研究開発



可搬式消防ポンプ性能試験器
開発と普及促進



エアロゾル消火装置の消火性能
と適用用途に関する研究

終



消防交流広場
Produced by FESC



今後も、安全センターの取り組みにご理解とご協力をお願い申し上げます。